

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

Юридический адрес: 367027, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 06513 от 07.08.2024 г.

Наименование образца испытаний: **Вода питьевая - централизованное водоснабжение.**

Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
МБУ «РАЙСЕРВИС» АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

368612, Республика Дагестан, Дербентский район, Хазарский с/с, с. Хазар, ул. Центральная, 2

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, 49 В

Дата и время получения образца(ов): 05.08.2024г. 12ч.00мин.

Даты осуществления лабораторной деятельности: 05.08.2024 – 07.08.2024г.

Цель отбора: По договору

Дополнения, отклонения или исключения из метода:

Основание для испытания: Договор № Л- 08 от 16.03.2023 г.

Особые условия окружающей среды (при необходимости):

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): МБУ «РАЙСЕРВИС» АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» (с.Хазар, ул. Приморская, 1) (рядом МБОУ «Деличобанская СОШ») 368612, Республика Дагестан, Дербентский район, с. Хазар.

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца (ов):

НД на метод отбора образца(ов): ГОСТ 31942 -2012

Дата и время отбора образца(ов): 05.08.2024г. 11ч. 00мин.

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):

Дата изготовления:

Номер партии:

Тара, упаковка:

Объем партии:

Величина допустимого уровня – указана в таблицах результатов испытаний

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.

1. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах.

Код образца (пробы): 0624


Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) 0С	18	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.3963-23 (взамен МУК 4.2.1018-01)
2	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ ISO 7899-2-2018
3	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23 (взамен МУК 4.2.1018-01)
4	Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ 31955-2012 (ISO 9308-1:2000)
5	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23 (взамен МУК 4.2.1018-01)


Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог санитарно-бактериологической лаборатории Рамазанова З.Р.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Пом врача Ашурбекова Ш.С.

ПРИМЕЧАНИЕ: ГОСТ ISO7899/2-2018, ГОСТ31955.1-2013., не включены в утвержденную область аккредитации.

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

Юридический адрес: 367027, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 06512 от 07.08.2024 г.

Наименование образца испытаний: **Вода питьевая - централизованное водоснабжение.**

Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):

МБУ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН"

368612, Республика Дагестан, Дербентский район, Хазарский с/с, с. Хазар, ул. Центральная, 2

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, 49 В

Дата и время получения образца(ов): 05.08.2024г. 12ч.00мин.

Даты осуществления лабораторной деятельности: 05.08.2024 – 07.08.2024г.

Цель отбора: По договору

Дополнения, отклонения или исключения из метода:

Основание для испытания: Договор № Л- 08 от 16.03.2023 г.

Особые условия окружающей среды (при необходимости):

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): МБУ «РАЙСЕРВИС» АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» (с.Хазар, ул. Приморская, 1).

368612, Республика Дагестан, Дербентский район, с. Хазар.

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца (ов):

НД на метод отбора образца(ов): ГОСТ 31942 -2012

Дата и время отбора образца(ов): 05.08.2024г. 11ч. 00мин.

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):

Дата изготовления:

Номер партии:

Тара, упаковка:

Объем партии:

Величина допустимого уровня – указана в таблицах результатов испытаний

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.

1. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах.

Код образца (пробы): 0624


Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37+1,0) ОС	15	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.3963-23 (взамен МУК 4.2.1018-01)
2	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ ISO 7899-2-2018
3	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23 (взамен МУК 4.2.1018-01)
4	Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ 31955-2012 (ISO 9308-1:2000)
5	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23 (взамен МУК 4.2.1018-01)

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог санитарно-бактериологической лаборатории Рамазанова З.Р.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Пом. врача Ашурбекова Ш.С.

ПРИМЕЧАНИЕ: ГОСТ ISO7899/2-2018, ГОСТ31955.1-2013., не включены в утвержденную область аккредитации.

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

Юридический адрес: 367027, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ RA.RU.511161
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач, Руководитель ИЛЦ



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 02625 от 22.04.2024 г.

Наименование образца испытаний: **Вода питьевая - централизованное водоснабжение.**
Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
ТУ Управления Роспотребнадзора по РД в г.Дербенте.
Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, 49 В*
Дата и время получения образца(ов): *17.04.2024г. 15ч.40мин.*
Даты осуществления лабораторной деятельности: *17.04.2024 – 22.04.2024г.*
Цель отбора: *Плановый контроль.*
Дополнения, отклонения или исключения из метода:
Основание для испытания: *Поручение №192 от 01.04.2024г.*
Особые условия окружающей среды (при необходимости):
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *МБУ «РАЙСЕРВИС» АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» (с крана по ул.Гамзатова, 17, с.Берикей), 368612, Республика Дагестан, Дербентский район, с.Берикей.*
Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *МБУ «Райсервис» АМР, РД, Дербентский район, с.Хазар, ул.Центральная, д.2. 368612, МБУ «Райсервис» Республика Дагестан, Дербентский район.*
НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ Р 59024 -20, ГОСТ 31942 -2012*
Дата и время отбора образца(ов): *17.04.2024г. 10ч. 00мин.*
Ссылка на план и метод отбора образца(ов):
Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):
Дата изготовления:
Номер партии:
Тара, упаковка:
Объем партии:
Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.


1. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах.

Код образца (пробы): 026250624


Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 026250624, Рег. №: 02625 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: вода питьевая с.кр.по ул.Гамзатова, 17, с.Берикей					
1	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не допускается	МУК4.2.3963-23
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) ОС	8	КОЕ/см ³	не более 50	МУК4.2.3963-23
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ ISO 7899-2-2018
4	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК4.2.3963-23
5	Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ 31955.1-2013

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог санитарно-бактериологической лаборатории Рамазанова З.Р.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Ф/л ОПРК и ВР фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаджиева А.В.

ПРИМЕЧАНИЕ: ГОСТ ISO 7899.2 – 2018, ГОСТ 31955.1 – 2013г, не включены в утвержденную область аккредитации.

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

Юридический адрес: 367027, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ RA.RU.511161
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач, Руководитель ИЛЦ



Гариев Г.М.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 02626 от 22.04.2024 г.

Наименование образца испытаний: **Вода питьевая - централизованное водоснабжение.**
Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г.Дербенте.
Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, 49 В*
Дата и время получения образца(ов): *17.04.2024г. 15ч.40мин.*
Даты осуществления лабораторной деятельности: *17.04.2024 – 22.04.2024г.*
Цель отбора: *Плановый контроль.*
Дополнения, отклонения или исключения из метода:
Основание для испытания: *Поручение №192 от 01.04.2024г.*
Особые условия окружающей среды (при необходимости):
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *МБУ «РАЙСЕРВИС» АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» (с крана источ"Эсме-булах», с.Салик). 368612, Республика Дагестан, Дербентский район, с.Салик.*
Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *МБУ «Райсервис» АМР, РД, Дербентский район, с.Хазар, ул.Центральная, д.2. 368612, МБУ «Райсервис» Республика Дагестан, Дербентский район.*
НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ Р 59024 -20, ГОСТ 31942 -2012*
Дата и время отбора образца(ов): *17.04.2024г. 10ч. 00мин.*
Ссылка на план и метод отбора образца(ов):
Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):
Дата изготовления:
Номер партии:
Тара, упаковка:
Объем партии:
Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.


1. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах.

Код образца (пробы): 026260624


Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 026260624, Рег. №: 02626 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: вода питьевая с.кр. источника "Эсме-булах" с. Салик					
1	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	47	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.3963-23
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ ISO 7899-2-2018
4	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23
5	Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ 31955.1-2013

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог санитарно-бактериологической лаборатории Рамазанова З.Р.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Ф/л ОПРК и ВР фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г. Дербенте» Гаджиева А.В.

ПРИМЕЧАНИЕ: ГОСТ ISO 7899.2 – 2018, ГОСТ 31955.1 – 2013г, не включены в утвержденную область аккредитации.

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

Юридический адрес: 367027, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач, Руководитель ИЛЦ



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 02623 от 22.04.2024 г.

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение.*

Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г.Дербенте.

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, 49 В*

Дата и время получения образца(ов): *17.04.2024г. 15ч.40мин.*

Даты осуществления лабораторной деятельности: *17.04.2024 – 22.04.2024г.*

Цель отбора: *Плановый контроль.*

Дополнения, отклонения или исключения из метода:

Основание для испытания: *Поручение №192 от 01.04.2024г.*

Особые условия окружающей среды (при необходимости):

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *МБУ «РАЙСЕРВИС» АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» (с.крана ул.Центральная, с.Уллу-Терекме), 368612, Республика Дагестан, Дербентский район, с.Уллу-Терекме.*

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *МБУ «Райсервис» АМР, РД, Дербентский район, с.Хазар, ул.Центральная, д.2.*

НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ Р 59024 -20, ГОСТ 31942 -2012*

Дата и время отбора образца(ов): *17.04.2024г. 10ч. 00мин.*

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):

Дата изготовления:

Номер партии:

Тара, упаковка:

Объем партии:

Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.


1. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах.

Код образца (пробы): 026230624


Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 026230624, Рег. №: 02623 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: вода питьевая с.кр. по ул. Центральная, с. Уллу - Терекме					
1	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) ОС	9	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.3963-23
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ ISO 7899-2-2018
4	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23
5	Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ 31955.1-2013

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог санитарно-бактериологической лаборатории Рамазанова З.Р.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Ф/л ОПРК и ВР фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаджиева А.В.

ПРИМЕЧАНИЕ: __ ГОСТ ISO 7899.2 – 2018, ГОСТ 31955.1 – 2013г, не включены в утвержденную область аккредитации.

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

Юридический адрес: 367027, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:

№ RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач-руководитель ИЛЦ



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 02637 от 22.04.2024 г.

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение.*

Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г.Дербенте.

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, 49 В*

Дата и время получения образца(ов): *17.04.2024г. 15ч.40мин.*

Даты осуществления лабораторной деятельности: *17.04.2024 – 22.04.2024г.*

Цель отбора: *Плановый контроль.*

Дополнения, отклонения или исключения из метода:

Основание для испытания: *Поручение №192 от 01.04.2024г.*

Особые условия окружающей среды (при необходимости):

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *МБУ «РАЙСЕРВИС» АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» (с крана по ул.Центральная,3, с.Мичурино). 368612, Республика Дагестан, Дербентский район, с.Мичурино.*

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *МБУ «Райсервис» АМР, РД, Дербентский район, с.Хазар, ул.Центральная, д.2.*

368612, МБУ «Райсервис» Республика Дагестан, Дербентский район.

НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ Р 59024 -20, ГОСТ 31942 -2012*

Дата и время отбора образца(ов): *17.04.2024г. 10ч. 00мин.*

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):

Дата изготовления:

Номер партии:

Тара, упаковка:

Объем партии:

Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.


1. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах.

Код образца (пробы): 026370624


Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 026370624, Рег. №: 02637 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: вода питьевая с.кр. во дворе по ул. Центральная, 3 с. Мичурино					
1	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37+1,0) ОС	20	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.3963-23
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ ISO 7899-2-2018
4	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23
5	Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ 31955.1-2013

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог санитарно-бактериологической лаборатории Рамазанова З.Р.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Ф/л ОПРК и ВР фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гадзиева А.В.

ПРИМЕЧАНИЕ: ГОСТ ISO 7899.2 – 2018, ГОСТ 31955.1 – 2013г, не включены в утвержденную область аккредитации

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

Юридический адрес: 367027, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач, Руководитель ИЛЦ



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 02639 от 22.04.2024 г.

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение.*

Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г.Дербенте.

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, 49 В*

Дата и время получения образца(ов): *17.04.2024г. 15ч.40мин.*

Даты осуществления лабораторной деятельности: *17.04.2024 – 22.04.2024г.*

Цель отбора: *Плановый контроль.*

Дополнения, отклонения или исключения из метода:

Основание для испытания: *Поручение №192 от 01.04.2024г.*

Особые условия окружающей среды (при необходимости):

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *МБУ «РАЙСЕРВИС» АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» (с крана во дворе по ул.Дагестанская, 1, с.Зидьян).*

368612, Республика Дагестан, Дербентский район, с.Зидьян.

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *МБУ «Райсервис» АМР, РД, Дербентский район, с.Хазар, ул.Центральная, д.2.*

368612, МБУ «Райсервис» Республика Дагестан, Дербентский район.

НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ Р 59024 -20, ГОСТ 31942 -2012*

Дата и время отбора образца(ов): *17.04.2024г. 10ч. 00мин.*

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):

Дата изготовления:

Номер партии:

Тара, упаковка:

Объем партии:

Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.


1. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах.

Код образца (пробы): 026390624


Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 026390624, Рег. №: 02639 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: вода питьевая с.кр. во дворе по ул. Дагестанская, 1 с. Зидьян					
1	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) 0С	20	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.3963-23
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ ISO 7899-2-2018
4	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23
5	Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ 31955.1-2013

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог санитарно-бактериологической лаборатории Рамазанова З.Р.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Ф/л ОПРК и ВР фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаджиева А.В.

ПРИМЕЧАНИЕ: ГОСТ ISO 7899.2 – 2018, ГОСТ 31955.1 – 2013г, не включены в утвержденную область аккредитации.

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

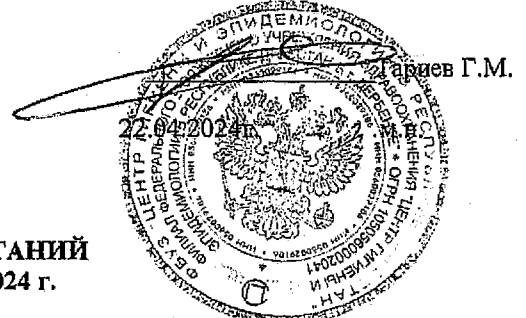
Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

Юридический адрес: 367027, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач, Руководитель ИЛЦ



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 02638 от 22.04.2024 г.

Наименование образца испытаний: **Вода питьевая - централизованное водоснабжение.**

Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г.Дербенте.

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: **Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, 49 В**

Дата и время получения образца(ов): **17.04.2024г. 15ч.40мин.**

Даты осуществления лабораторной деятельности: **17.04.2024 – 22.04.2024г.**

Цель отбора: **Плановый контроль.**

Дополнения, отклонения или исключения из метода:

Основание для испытания: **Поручение №192 от 01.04.2024г.**

Особые условия окружающей среды (при необходимости):

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): **МБУ «РАЙСЕРВИС» АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» (с крана во дворе по ул.Пушкина, с.Чинар). 368612, Республика Дагестан, Дербентский район, с.Чинар.**

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): **МБУ «Райсервис» АМР, РД, Дербентский район, с.Хазар, ул.Центральная, д.2.**

368612, МБУ «Райсервис» Республика Дагестан, Дербентский район.

НД на метод отбора образца(ов): **ГОСТ Р 59024 -20, ГОСТ 31942 -2012**

Дата и время отбора образца(ов): **17.04.2024г. 10ч. 00мин.**

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):

Дата изготовления:

Номер партии:

Тара, упаковка:

Объем партии:

Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.


1. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах.

Код образца (пробы): 026380624


Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 026380624, Рег. №: 02638 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: вода питьевая с.кр. во дворе по ул.Пушкина, с.Чинар					
1	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) 0С	14	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.3963-23
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ ISO 7899-2-2018
4	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23
5	Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ 31955.1-2013

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог санитарно-бактериологической лаборатории Рамазанова З.Р.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Ф/л ОПРК и ВР фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаджиева А.В.

ПРИМЕЧАНИЕ: ГОСТ ISO 7899.2 – 2018, ГОСТ 31955.1 – 2013г, не включены в утвержденную область аккредитации.

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

Юридический адрес: 367027, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ RA.RU.511161
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач, Руководитель ИЛЦ


Гариев Г.М.
22.04.2024г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 02643 от 22.04.2024 г.

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г.Дербенте.
Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Теболдаева, 49 В*

Дата и время получения образца(ов): *17.04.2024г. 15ч.40мин.*

Даты осуществления лабораторной деятельности: *17.04.2024 – 22.04.2024г.*

Цель отбора: *Плановый контроль.*

Дополнения, отклонения или исключения из метода:

Основание для испытания: *Поручение №192 от 01.04.2024г.*

Особые условия окружающей среды (при необходимости):

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *МБУ «РАЙСЕРВИС» АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» (с крана во дворе, по ул.Н.Генджееви, 10, с. Сабнова).*

368612, Республика Дагестан, Дербентский район, с.Сабнова.

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *МБУ «Райсервис» АМР, РД, Дербентский район, с.Хазар, ул.Центральная, д.2.*

368612, МБУ «Райсервис» Республика Дагестан, Дербентский район.

НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ Р 59024 -20, ГОСТ 31942 -2012*

Дата и время отбора образца(ов): *17.04.2024г. 10ч. 00мин.*

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):

Дата изготовления:

Номер партии:

Тара, упаковка:

Объем партии:

Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.


1. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах.

Код образца (пробы): 026430624


Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 026430624, Рег. №: 02643 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: вода питьевая с.кр. во дворе по ул.Генджеви, 10, с.Сабнова					
1	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) 0С	14	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.3963-23
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ ISO 7899-2-2018
4	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23
5	Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ 31955.1-2013

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог санитарно-бактериологической лаборатории Рамазанова З.Р.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Ф/л ОПРК и ВР фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаджиева А.В.

ПРИМЕЧАНИЕ: ГОСТ ISO 7899.2 – 2018, ГОСТ 31955.1 – 2013г, не включены в утвержденную область аккредитации.

Конец протокола.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА


ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г.Дербенте»
368600, Республика Дагестан, г.Дербент, ул.Шеболдаева,49-в, тел/факс (8-87240-2-81-94),

электр. почта: fguz-derbent@yandex.ru

Номер записи в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.710033

Утверждаю
Зам.технического директора ОИ-
Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Дагестан в г.Дербенте»

Тариев Г.М.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ к протоколу лабораторных испытаний

№ 18-292-П-2024

от 02.05.2024г.

Протокол испытаний: № 02622 от 22.04.2024г.

Испытания проведены: Испытательным Лабораторным Центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РД в г. Дербенте» с использованием действующих НД на методы исследований. Номер записи в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.511161, дата внесения в реестр 28.02.2017г. ИЛЦ компетентен выполнять испытания по показателям, указанным в протоколе лабораторных испытаний.

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: РД, г. Дербент, ул. Шеболдаева, 49в

Основание для испытания: Предписание (поручение) ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Дербенте. № 192 от 01.04.2024г

Цель отбора образца: плановый контроль.

Наименование образца: вода питьевая - централизованное водоснабжение.

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца: МБУ «Райсервис» Администрации Муниципального района «Дербентский район».

Объект, где производились измерения: МБУ «Райсервис» Администрации Муниципального района «Дербентский район» (с крана н/с с. Уллу - Терекме).

Фактический адрес объекта: РД, Дербентский район, с. Хазар, ул. Центральная, д.2..

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образцов: помощник санитарного врача по ОГ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РД в г. Дербенте» Гасанова З.С.

НД на метод отбора образца: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб, ГОСТ 31942-2012 Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.

Дата и время отбора образца (ов): 17.04.2024г 10 ч. 00 м.

Дата и время получения образца (ов): 17.04.2024г 15 ч. 40 м.

Дата осуществлений лабораторной деятельности: 17.04.2024 г -22.04.2024 г.,

Объем исследований: микробиологические исследования -5 (обобщенные колиформные бактерии, общее микробное число, энтерококки, колифаги, Escherichia coli), санитарно-гигиенические исследования -13 (окисляемость перманганатная, запах, привкус, жёсткость

общая, нитраты, нитриты, аммиак, железо, мутность, цветность, общая минерализация, хлориды, сульфаты).

Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой назначались и оценивались лабораторные исследования:

СанПиН 1.2.4.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Дополнительные сведения:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследованный образец: вода питьевая - централизованное водоснабжение, отобранная 17.04.2024г 10 ч. 00 м. в МБУ «Райсервис» Администрации Муниципального района «Дербентский район» (с крана н/с с. Уллу - Терекме),

по адресу: РД, Дербентский район, с. Хазар, ул. Центральная, д.2

по исследованным санитарно-гигиеническим показателям: жёсткость общая, общая минерализация

не соответствует требованиям СанПиН 1.2.4.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Экспертиза проведена: врачом по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте» Сеидова М.М.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими государственными санитарными нормами и правилами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке, согласно действующей области Аккредитации Органа Инспекции.

Врач по общей гигиене

фФБУЗ «ЦГ и Э в РД в г. Дербенте»

 Сеидова М.М.

(сертификат специалиста № 170530

действителен до 23.11.2024г.)

Примечание: Экспертное заключение распространяется только на исследованный образец.

Об ответственности за качество и объективность экспертизы по ч.4 ст. 42 Федерального закона от 30.03.199 № 52-ФЗ и дачу заведомо ложного заключения по ст.19.26 Кодекс РФ об административных правонарушениях предупрежден


подпись

Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

Юридический адрес: 367027, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М. д. 74
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301004

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:

№ RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач, Руководитель ИЛЦ

Тариев Г.М.

22.04.2024г.

м.п.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 02622 от 22.04.2024 г.

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение.*

Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г.Дербенте.

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, 49 В*

Дата и время получения образца(ов): *17.04.2024г. 15ч.40мин.*

Даты осуществления лабораторной деятельности: *17.04.2024 – 22.04.2024г.*

Цель отбора: *Плановый контроль.*

Дополнения, отклонения или исключения из метода:

Основание для испытания: *Поручение №192 от 01.04.2024г.*

Особые условия окружающей среды (при необходимости):

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *МБУ «РАЙСЕРВИС» АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» (с.крана н/с, с.Уллу-Терекме), 368612, Республика Дагестан, Дербентский район, с.Уллу-Терекме.*

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *МБУ «Райсервис» АМР, РД, Дербентский район, с.Хазар, ул.Центральная, д.2.*

368612, МБУ «Райсервис» Республика Дагестан, Дербентский район.

НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ Р 59024 -20, ГОСТ 31942 -2012*

Дата и время отбора образца(ов): *17.04.2024г. 10ч. 00мин.*

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):

Дата изготовления:

Номер партии:

Тара, упаковка:

Объем партии:

Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.

1. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах.

Код образца (пробы): 026220524


Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 026220524, Рег. №: 02622 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: вода питьевая с.крана н/с с. Уллу-Терекме					
1	Запах при 20 °С	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Нитраты (NO ₃ ⁻)	22,4 ± 3,3	мг/л	не более 45	ГОСТ 33045-14 п.9 мет.Д
3	Нитриты (NO ₂ ⁻)	0,003	мг/л	не более 3	ГОСТ 33045-2014 п.6 мет.Б
4	Хлориды (Cl ⁻)	242,0 ± 36,3	мг/л	не более 350 мг/л	ГОСТ 4245-72 п.2
5	Перманганатная окисляемость	0,48 ± 0,09	мг/дм ³	не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Метод Б
6	Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	120,0 ± 10,8	мг/л	не более 500 мг/л	ГОСТ 31940-12 п.4 мет.1
7	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	менее 0,1	мг/л	не более 2	ГОСТ 33045-2014 (п.5 Метод А)
8	Цветность	менее 1	град.	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (Метод Б)
9	Железо (Fe, суммарно)	менее 0,1	мг/л	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 (п.2)
10	Жесткость общая	13,20 ± 1,98	Градус жесткости	не более 7	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
11	Привкус	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
12	Мутность	1,10 ± 0,22	ЕМФ	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
13	Общая минерализация (сухой остаток)	1861,0 ± 186,1	мг/дм ³	не более 1000	ГОСТ 18164-72
14	Водородный показатель (рН)	7,5 ± 0,2	единицы рН	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 изд. 2018 г.

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Весы Лабораторные ВЛ-220 С	0	к141-031	С-АГ/13-06-2023 /253719934	12.06.2024
2	Спектрофотометр ПЭ-5400 ВИ	0	2058	С-АГ/06-10-2023/284716623	05.10.2024
3	Анализатор жидкости "Эксперт-001-3"	0	11259	ОС.С.31.002.А №75735	10.12.2024


Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Начальник санитарно-гигиенической лаборатории Абуева З.М.;	
Биолог санитарно-гигиенической лаборатории Магомедова М.Г.	
Ф.И.О. начальника лаборатории	Подпись


Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 026220624, Рег. №: 02622 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: вода питьевая с.крана н/с с. Уллу-Терекме					
1	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) ОС	22	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.3963-23
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ ISO 7899-2-2018
4	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23
5	Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ 31955.1-2013

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог санитарно-бактериологической лаборатории Рамазанова З.Р.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Ф/л ОПРК и ВР фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаджиева А.В.

ПРИМЕЧАНИЕ: ГОСТ ISO 7899.2 – 2018, ГОСТ 31955.1 – 2013г, не включены в утвержденную область аккредитации.

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

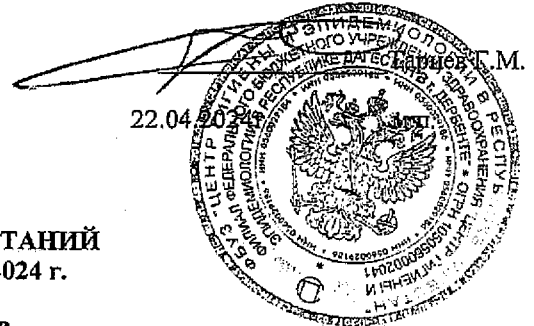
Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

Юридический адрес: 367027, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач, Руководитель ИЛЦ



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 02646 от 22.04.2024 г.

Наименование образца испытаний: *Раствор 1% хлорамина В.*

Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г.Дербенте.

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шейболдаева, 49 В*

Дата и время получения образца(ов): *17.04.2024г. 15ч.40мин.*

Даты осуществления лабораторной деятельности: *17.04.2024 – 22.04.2024г.*

Цель отбора: *Планный контроль.*

Дополнения, отклонения или исключения из метода:

Основание для испытания: *Поручение №192 от 01.04.2024г.*

Особые условия окружающей среды (при необходимости):

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *МБУ «РАЙСЕРВИС» АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» (н/с Уллу-Терекме).*

368612, Республика Дагестан, Дербентский район, с. Уллу-Терекме.

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *МБУ «Райсервис» АМР, РД, Дербентский район, с.Хазар, ул.Центральная, д.2.*

368612, МБУ «Райсервис» Республика Дагестан, Дербентский район, с.Хазар.

НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ Р 57001-16*

Дата и время отбора образца(ов): *17.04.2024г. 10ч. 00мин.*

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):

Дата изготовления:

Номер партии:

Тара, упаковка:

Объем партии:

Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.

1. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах.

Код образца (пробы): 026460524

Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 026460524, Рег. №: 02646: Хлорамин 1%					
1	Массовая доля активного хлора монохлорамина ХБ в пересчете на сухой продукт	1	%	не более 1	Р 4.2.2643-10


Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Начальник санитарно-гигиенической лаборатории Абуева З.М.; Биолог санитарно-гигиенической лаборатории Магомедова М.Г.	
Ф.И.О. начальника лаборатории	Подпись

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Ф/л ОПРК и ВР фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаджиева А.В.

ПРИМЕЧАНИЕ: _____

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

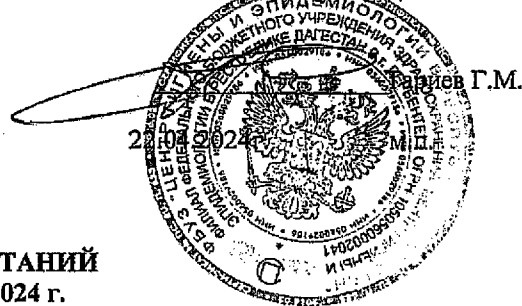
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

Юридический адрес: 367027, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ RA.RU.511161
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач/Руководитель ИЛЦ



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 02645 от 22.04.2024 г.

Наименование образца испытаний: *Хлорамин В.*

Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г.Дербенте.

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шейболаева, 49 В*

Дата и время получения образца(ов): *17.04.2024г. 15ч.40мин.*

Даты осуществления лабораторной деятельности: *17.04.2024 – 22.04.2024г.*

Цель отбора: *Плановый контроль.*

Дополнения, отклонения или исключения из метода:

Основание для испытания: *Поручение №192 от 01.04.2024г.*

Особые условия окружающей среды (при необходимости):

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *МБУ «РАЙСЕРВИС» АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» (н/с Уллу-Терекме).*

368612, Республика Дагестан, Дербентский район, с.Уллу-Терекме.

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *МБУ «Райсервис» АМР, РД, Дербентский район, с.Хазар, ул.Центральная, д.2.*

368612, МБУ «Райсервис» Республика Дагестан, Дербентский район, с.Хазар.

НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ Р 57001-16*

Дата и время отбора образца(ов): *17.04.2024г. 10ч. 00мин.*

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):

Дата изготовления:

Номер партии:

Тара, упаковка:

Объем партии:

Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.

1. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах.

Код образца (пробы): 026450524

Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 026450524, Рег. №: 02645: Хлорамин В					
1	Массовая доля активного хлора	25,0 ± 0,4	%	от 25 до 28	Р 4.2.2643-2010


Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Начальник санитарно-гигиенической лаборатории Абуева З.М.; Биолог санитарно-гигиенической лаборатории Магомедова М.Г.	
Ф.И.О. начальника лаборатории	Подпись

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Ф/л ОПРК и ВР фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаджиева А.В.

ПРИМЕЧАНИЕ: _____

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

Юридический адрес: 367027, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ RA.RU.511161
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач, Руководитель ИЛЦ



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 0245 от 22.04.2024 г.

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение.*
Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г.Дербенте.
Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболаева, 49 В*
Дата и время получения образца(ов): *16.04.2024г. 12ч.20мин.*
Даты осуществления лабораторной деятельности: *16.04.2024 – 22.04.2024г.*
Цель отбора: *Плановый контроль.*
Дополнения, отклонения или исключения из метода:
Основание для испытания: *Поручение №192 от 01.04.2024г.*
Особые условия окружающей среды (при необходимости):
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *МБУ «РАЙСЕРВИС» АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» (с крана во дворе, по ул.Шоссейная,10 с.Белиджи).*
368612, Республика Дагестан, Дербентский район, с.Белиджи.
Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *МБУ «Райсервис» АМР, РД, Дербентский район, с.Хазар, ул.Центральная, д.2.*
368612, МБУ «Райсервис» Республика Дагестан, Дербентский район.
НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ Р 59024 -20, ГОСТ 31942 -2012*
Дата и время отбора образца(ов): *16.04.2024г. 11ч. 00мин.*
Ссылка на план и метод отбора образца(ов):
Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):
Дата изготовления:
Номер партии:
Тара, упаковка:
Объем партии:
Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.


1. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах.

Код образца (пробы): 024450624


Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 024450624, Рег. №: 02445 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: вода питьевая с.Белиджи, ул.Шоссейная, 10					
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	17	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.3963-23
2	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ ISO 7899-2-2018
3	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23
4	Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ 31955-2012 (ISO 9308-1:2000)
5	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.		Подпись
Биолог санитарно-бактериологической лаборатории Рамазанова З.Р.		Подпись
Ф.И.О. заведующего лабораторией		

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Ф/л ОПРК и ВР фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаджиева А.В.

ПРИМЕЧАНИЕ: ГОСТ ISO 7899.2 – 2018, ГОСТ 31955.1 – 2013г, не включены в утвержденную область аккредитации.

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

Юридический адрес: 367027, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ RA.RU.511161
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач, Руководитель ИЛЦ

Тариев Г.М.

22.04.2024г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 02627 от 22.04.2024 г.

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение.*
Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г.Дербенте.
Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, 49 В*
Дата и время получения образца(ов): *17.04.2024г. 15ч.40мин.*
Даты осуществления лабораторной деятельности: *17.04.2024 – 22.04.2024г.*
Цель отбора: *Плановый контроль.*
Дополнения, отклонения или исключения из метода:
Основание для испытания: *Поручение №192 от 01.04.2024г.*
Особые условия окружающей среды (при необходимости):
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *МБУ «РАЙСЕРВИС» АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» (с крана источника с Деличобан, по ул.Дербентская, 23).*
368612, Республика Дагестан, Дербентский район, с.Деличобан.
Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *МБУ «Райсервис» АМР, РД, Дербентский район, с.Хазар, ул.Центральная, д.2.*
368612, МБУ «Райсервис» Республика Дагестан, Дербентский район.
НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ Р 59024 -20, ГОСТ 31942 -2012*
Дата и время отбора образца(ов): *17.04.2024г. 10ч. 00мин.*
Ссылка на план и метод отбора образца(ов):
Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):
Дата изготовления:
Номер партии:
Тара, упаковка:
Объем партии:
Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.


1. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах.

Код образца (пробы): 026270624


Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 026270624, Рег. №: 02627 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: вода питьевая с.кр. источника. с. Деличобан					
1	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	38	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.3963-23
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ ISO 7899-2-2018
4	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23
5	Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ 31955.1-2013

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог санитарно-бактериологической лаборатории Рамазанова З.Р.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Ф/л ОПРК и ВР фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаджиева А.В.

ПРИМЕЧАНИЕ: ГОСТ ISO 7899.2 – 2018, ГОСТ 31955.1 – 2013г, не включены в утвержденную область аккредитации.

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

Юридический адрес: 367027, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач / Руководитель ИЛЦ



Тариев Г.М.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 02641 от 22.04.2024 г.

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение.*

Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г.Дербенте.

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, 49 В*

Дата и время получения образца(ов): *17.04.2024г. 15ч.40мин.*

Даты осуществления лабораторной деятельности: *17.04.2024 – 22.04.2024г.*

Цель отбора: *Плановый контроль.*

Дополнения, отклонения или исключения из метода:

Основание для испытания: *Поручение №192 от 01.04.2024г.*

Особые условия окружающей среды (при необходимости):

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *МБУ «РАЙСЕРВИС» АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» (с крана во дворе, по ул. Советской, 3 источника с.Зидьян).*

368612, Республика Дагестан, Дербентский район, с.Зидьян.

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *МБУ «Райсервис» АМР, РД, Дербентский район, с.Хазар, ул.Центральная, д.2.*

368612, МБУ «Райсервис» Республика Дагестан, Дербентский район.

НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ Р 59024 -20, ГОСТ 31942 -2012*

Дата и время отбора образца(ов): *17.04.2024г. 10ч. 00мин.*

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):

Дата изготовления:

Номер партии:

Тара, упаковка:

Объем партии:

Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.


1. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах.

Код образца (пробы): 026410624


Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 026410624, Рег. №: 02641 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: вода питьевая с.кр. по ул.Советская, 3 с.Зидьян					
1	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не допускается	МУК4.2.3963-23
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°С	12	КОЕ/см ³	не более 50	МУК4.2.3963-23
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ ISO 7899-2-2018
4	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК4.2.3963-23
5	Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ 31955.1-2013

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог санитарно-бактериологической лаборатории Рамазанова З.Р.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Ф/л ОПРК и ВР фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаджиева А.В.

ПРИМЕЧАНИЕ: ГОСТ ISO 7899.2 – 2018, ГОСТ 31955.1 – 2013г, не включены в утвержденную область аккредитации.

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

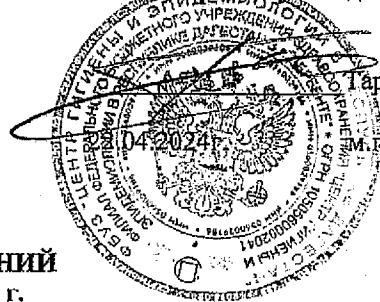
Юридический адрес: 367027, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач, Руководитель ИЛЦ



Тариев Г.М.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 02640 от 22.04.2024 г.

Наименование образца испытаний: **Вода питьевая - централизованное водоснабжение.**

Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г.Дербенте.

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: **Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболаева, 49 В**

Дата и время получения образца(ов): **17.04.2024г. 15ч.40мин.**

Даты осуществления лабораторной деятельности: **17.04.2024 – 22.04.2024г.**

Цель отбора: **Плановый контроль.**

Дополнения, отклонения или исключения из метода:

Основание для испытания: **Поручение №192 от 01.04.2024г.**

Особые условия окружающей среды (при необходимости):

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): **МБУ «РАЙСЕРВИС» АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» (с крана источника с.Зидьян). 368612, Республика Дагестан, Дербентский район, с.Зидьян.**

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): **МБУ «Райсервис» АМР, РД, Дербентский район, с.Хазар, ул.Центральная, д.2.**

368612, МБУ «Райсервис» Республика Дагестан, Дербентский район.

НД на метод отбора образца(ов): **ГОСТ Р 59024 -20, ГОСТ 31942 -2012**

Дата и время отбора образца(ов): **17.04.2024г. 10ч. 00мин.**

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):

Дата изготовления:

Номер партии:

Тара, упаковка:

Объем партии:

Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.


1. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах.

Код образца (пробы): 026400624


Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 026400624, Рег. №: 02640 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: вода питьевая с.кп. источника с.Зидьян					
1	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	11	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.3963-23
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ ISO 7899-2-2018
4	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23
5	Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ 31955.1-2013

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог санитарно-бактериологической лаборатории Рамазанова З.Р.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Ф/л ОПРК и ВР фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаджиева А.В.

ПРИМЕЧАНИЕ: ГОСТ ISO 7899.2 – 2018, ГОСТ 31955.1 – 2013г, не включены в утвержденную область аккредитации.

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

Юридический адрес: 367027, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач, Руководитель ИЛЦ

Гариев Г.М.

22.04.2024г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 02632 от 22.04.2024 г.

Наименование образца испытаний: **Вода питьевая - централизованное водоснабжение.**
Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
ГО Управления Роспотребнадзора по РД в г.Дербенте.

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шехольдаева, 49 В*

Дата и время получения образца(ов): *17.04.2024г. 15ч.40мин.*

Даты осуществления лабораторной деятельности: *17.04.2024 – 22.04.2024г.*

Цель отбора: *Плановый контроль.*

Дополнения, отклонения или исключения из метода:

Основание для испытания: *Поручение №192 от 01.04.2024г.*

Особые условия окружающей среды (при необходимости):

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *МБУ «РАЙСЕРВИС» АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» (с крана по ул. Исмаилова, 24, с.Геджух). 368612, Республика Дагестан, Дербентский район, с.Геджух.*

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *МБУ «Райсервис» АМР, РД, Дербентский район, с.Хазар, ул.Центральная, д.2.*

368612, МБУ «Райсервис» Республика Дагестан, Дербентский район.

НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ Р 59024 -20, ГОСТ 31942 -2012*

Дата и время отбора образца(ов): *17.04.2024г. 10ч. 00мин.*

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):

Дата изготовления:

Номер партии:

Тара, упаковка:

Объем партии:

Величина допустимого уровня – указана в таблицах результатов испытаний

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.


1. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах.

Код образца (пробы): 026320624


Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 026320624, Рег. №: 02632 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: вода питьевая с.кр. во дворе по ул. Исмаилова, 24 с. Геджух					
1	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) ОС	20	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.3963-23
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ ISO 7899-2-2018
4	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23
5	Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ 31955.1-2013

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог санитарно-бактериологической лаборатории Рамазанова З.Р.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Ф/л ОПРК и ВР фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г. Дербенте» Гаджиева А.В.

ПРИМЕЧАНИЕ: ГОСТ ISO 7899.2 – 2018, ГОСТ 31955.1 – 2013г, не включены в утвержденную область аккредитации.

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

Юридический адрес: 367027, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ RA.RU.511161
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач, Руководитель ИЛЦ



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 02647 от 22.04.2024 г.

Наименование образца испытаний: *Хлорамин В*

Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г.Дербенте.

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шейболова, 49 В*

Дата и время получения образца(ов): *17.04.2024г. 15ч.40мин.*

Даты осуществления лабораторной деятельности: *17.04.2024 – 22.04.2024г.*

Цель отбора: *Плановый контроль.*

Дополнения, отклонения или исключения из метода:

Основание для испытания: *Поручение №192 от 01.04.2024г.*

Особые условия окружающей среды (при необходимости):

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *МБУ «РАЙСЕРВИС» АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» (н/с «Даш-булаг» с. Капа).*

368612, Республика Дагестан, Дербентский район, с.Капа.

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *МБУ «Райсервис» АМР, РД, Дербентский район, с.Хазар, ул.Центральная, д.2.*

368612, МБУ «Райсервис» Республика Дагестан, Дербентский район, с.Хазар.

НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ Р 57001 -16*

Дата и время отбора образца(ов): *17.04.2024г. 10ч. 00мин.*

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):

Дата изготовления:

Номер партии:

Тара, упаковка:

Объем партии:

Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.

1. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах.

Код образца (пробы): 026470524

Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 026470524, Рег. №: 02647: Хлорамин					
1	Массовая доля активного хлора	25,3 ± 0,4	%	от 25 до 28	Р 4.2.2643-2010


Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Начальник санитарно-гигиенической лаборатории Абуева З.М.; Биолог санитарно-гигиенической лаборатории Магомедова М.Г.	
Ф.И.О. начальника лаборатории	Подпись

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Ф/л ОПРК и ВР ФФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаджиева А.В.

ПРИМЕЧАНИЕ: _____

Конец протокола.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте»
368600, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, 49-в, тел/факс (8-87240-2-81-94),

электр. почта: fguz-derbent@yandex.ru

Номер записи в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.710033

Утверждаю
Зам. технического директора ОИ-
Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Дагестан в г. Дербенте»

Гариев Г.М.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
к протоколу лабораторных испытаний

№ 18-290-П-2024

от 02.05.2024г.

Протокол испытаний: № 02635 от 22.04.2024г.

Испытания проведены: Испытательным Лабораторным Центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РД в г. Дербенте» с использованием действующих НД на методы исследований. Номер записи в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.511161, дата внесения в реестр 28.02.2017г. ИЛЦ компетентен выполнять испытания по показателям, указанным в протоколе лабораторных испытаний.

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: РД, г. Дербент, ул. Шеболдаева, 49в

Основание для испытания: Предписание (поручение) ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Дербенте. № 192 от 01.04.2024г

Цель отбора образца: плановый контроль.

Наименование образца: вода питьевая - централизованное водоснабжение.

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца: МБУ «Райсервис» Администрации Муниципального района «Дербентский район».

Объект, где производились измерения: МБУ «Райсервис» Администрации Муниципального района «Дербентский район» (с крана по ул. Канделаки, 4, пос. Мамедкала).

Фактический адрес объекта: РД, Дербентский район, с. Хазар, ул. Центральная, д.2..

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образцов: помощник санитарного врача по ОГ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РД в г. Дербенте» Гасанова З.С.

НД на метод отбора образца: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб, ГОСТ 31942-2012 Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.

Дата и время отбора образца (ов): 17.04.2024г 10 ч. 00 м.

Дата и время получения образца (ов): 17.04.2024г 15 ч. 40 м.

Дата осуществления лабораторной деятельности: 17.04.2024 г -22.04.2024 г.,

Объем исследований: микробиологические исследования -5 (обобщенные колиформные бактерии, общее микробное число, энтерококки, колифаги, Escherichia coli), санитарно-гигиенические исследования -13 (окисляемость перманганатная, запах, привкус, жесткость

общая, нитраты, нитриты, аммиак, железо, мутность, цветность, общая минерализация (хлориды, сульфаты).

Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой назначались и оценивались лабораторные исследования:

СанПиН 1.2.4.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Дополнительные сведения:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследованный образец: вода питьевая - централизованное водоснабжение, отобранная 17.04.2024г 10 ч. 00 м. в МБУ «Райсервис» Администрации Муниципального района «Дербентский район» (с крана по ул. Канделаки, 4, пос. Мамедкала), по адресу: РД, Дербентский район, с. Хазар, ул. Центральная, д.2 по исследованным санитарно-гигиеническим показателям: жёсткость общая **не соответствует требованиям СанПиН 1.2.4.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»**

Экспертиза проведена: врачом по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте» Сеидова М.М. Экспертиза проведена в соответствии с действующими государственными санитарными нормами и правилами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке, согласно действующей области Аккредитации Органа Инспекции.

Врач по общей гигиене
ФБУЗ «ЦГ и Э в РД в г. Дербенте» _____ Сеидова М.М.
(сертификат специалиста № 170530
действителен до 23.11.2024г.)

Примечание: Экспертное заключение распространяется только на исследованный образец.

Об ответственности за качество и объективность экспертизы по ч.4 ст. 42 Федерального закона от 30.03.199 № 52-ФЗ и дачу заведомо ложного заключения по ст.19.26 Кодекс РФ об административных правонарушениях предупрежден

подпись _____

Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

Юридический адрес: 367027, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ RA.RU.511161
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач, Руководитель ИЛЦ



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 02635 от 22.04.2024 г.

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение.*
Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г.Дербенте.
Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, 49 В*
Дата и время получения образца(ов): *17.04.2024г. 15ч.40мин.*
Даты осуществления лабораторной деятельности: *17.04.2024 – 22.04.2024г.*
Цель отбора: *Плановый контроль.*
Дополнения, отклонения или исключения из метода:
Основание для испытания: *Поручение №192 от 01.04.2024г.*
Особые условия окружающей среды (при необходимости):
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *МБУ «РАЙСЕРВИС» АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» (с крана по ул.Канделаки,4, п.Мамедкала). 368612, Республика Дагестан, Дербентский район, п.Мамедкала.*
Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *МБУ «Райсервис» АМР, РД, Дербентский район, с.Хазар, ул.Центральная, д.2. 368612, МБУ «Райсервис» Республика Дагестан, Дербентский район.*
НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ Р 59024-20, ГОСТ 31942-2012*
Дата и время отбора образца(ов): *17.04.2024г. 10ч. 00мин.*
Ссылка на план и метод отбора образца(ов):
Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):
Дата изготовления:
Номер партии:
Тара, упаковка:
Объем партии:
Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.

1. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах.

Код образца (пробы): 026350524


Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы:026350524, Рег. №:026325 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: вода питьевая с.крана, по ул.Канделаки, 4 с.Мамедкала					
1	Запах при 20 °С	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Нитраты (NO ₃ ⁻)	7,4 ± 1,1	мг/л	не более 45	ГОСТ 33045-14 п.9 мет.Д
3	Нитриты (NO ₂ ⁻)	0,003	мг/л	не более 3	ГОСТ 33045-2014 п.6 мет.Б
4	Хлориды (Cl ⁻)	19,8 ± 2,9	мг/л	не более 350 мг/л	ГОСТ 4245-72 п.2
5	Перманганатная окисляемость	0,48 ± 0,09	мг/дм ³	не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Метод Б
6	Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	70,0 ± 6,3	мг/л	не более 500 мг/л	ГОСТ 31940-12 п.4 мет.1
7	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	менее 0,1	мг/л	не более 2	ГОСТ 33045-2014 (п.5 Метод А)
8	Цветность	менее 1	град.	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (Метод Б)
9	Железо (Fe, суммарно)	менее 0,1	мг/л	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 (п.2)
10	Жесткость общая	12,3 ± 1,8	Градус жесткости	не более 7	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
11	Привкус	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
12	Мутность	менее 1	ЕМФ	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
13	Общая минерализация (сухой остаток)	380 ± 38	мг/дм ³	не более 1000	ГОСТ 18164-72
14	Водородный показатель (рН)	7,7 ± 0,2	единицы рН	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 изд. 2018 г.

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Весы Лабораторные ВЛ-220 С	0	к141-031	С-АГ/13-06-2023 /253719934	12.06.2024
2	Спектрофотометр ПЭ-5400 ВИ	0	2058	С-АГ/06-10-2023/284716623	05.10.2024
3	Анализатор жидкости "Эксперт-001-3"	0	11259	ОС.С.31.002.А №75735	10.12.2024

Исследования проводили:


Должность, Ф.И.О.	Подпись
Начальник санитарно-гигиенической лаборатории Абуева З.М.;	
Биолог санитарно-гигиенической лаборатории Магомедова М.Г.	
Ф.И.О. начальника лаборатории	Подпись

Код образца (пробы): 026350624


Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 026350624, Рег. №: 02635 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: вода питьевая с.крана, по ул.Канделаки, 4 с.Мамедкала					
1	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не допускается	МУК4.2.3963-23
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°С	24	КОЕ/см ³	не более 50	МУК4.2.3963-23
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ ISO 7899-2-2018
4	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК4.2.3963-23
5	Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ 31955.1-2013

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог санитарно-бактериологической лаборатории Рамазанова З.Р.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Ф/л ОПРК и ВР фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаджиева А.В.

ПРИМЕЧАНИЕ: ГОСТ ISO 7899.2 – 2018, ГОСТ 31955.1 – 2013г, не включены в утвержденную область аккредитации.

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

Юридический адрес: 367027, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

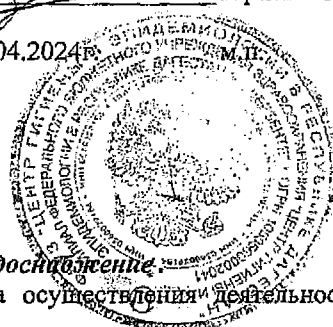
Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ RA.RU.511161
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач, Руководитель ИЛЦ

Гариев Г.М.

22.04.2024г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 02630 от 22.04.2024 г.



Наименование образца испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г.Дербенте.

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболаева, 49 В*

Дата и время получения образца(ов): *17.04.2024г. 15ч.40мин.*

Даты осуществления лабораторной деятельности: *17.04.2024 – 22.04.2024г.*

Цель отбора: *Плановый контроль.*

Дополнения, отклонения или исключения из метода:

Основание для испытания: *Поручение №192 от 01.04.2024г.*

Особые условия окружающей среды (при необходимости):

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *МБУ «РАЙСЕРВИС» АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» (с крана по ул. Николаева, 15 с.Геджух), 368612, Республика Дагестан, Дербентский район, с.Геджух.*

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *МБУ «Райсервис» АМР, РД, Дербентский район, с.Хазар, ул.Центральная, д.2.*

368612, МБУ «Райсервис» Республика Дагестан, Дербентский район.

НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ Р 59024 -20, ГОСТ 31942 -2012*

Дата и время отбора образца(ов): *17.04.2024г. 10ч. 00мин.*

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):

Дата изготовления:

Номер партии:

Тара, упаковка:

Объем партии:

Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.


1. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах.

Код образца (пробы): 026300624


Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 026300624, Рег. №: 02630 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: вода питьевая с.кр. во дворе по ул. Николаева, 15 с. Геджух					
1	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°С	21	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.3963-23
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ ISO 7899-2-2018
4	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23
5	Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ 31955.1-2013

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог санитарно-бактериологической лаборатории Рамазанова З.Р.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Ф/л ОПРК и ВР фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаджиева А.В.

ПРИМЕЧАНИЕ: ГОСТ ISO 7899.2 – 2018, ГОСТ 31955.1 – 2013г, не включены в утвержденную область аккредитации.

Конец протокола.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте»
368600, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, 49-в, тел/факс (8-87240-2-81-94),
электр. почта: fguz-derbent@yandex.ru

Номер записи в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.710033

Утверждаю
Зам. технического директора ОИ-
Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Дагестан в г. Дербенте»

Тариев Г. М.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
к протоколу лабораторных испытаний



№ 18-293-П-2024

Протокол испытаний: № 02634 от 22.04.2024г.

Испытания проведены: Испытательным Лабораторным Центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РД в г. Дербенте» с использованием действующих НД на методы исследований. Номер записи в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.511161, дата внесения в реестр 28.02.2017г. ИЛЦ компетентен выполнять испытания по показателям, указанным в протоколе лабораторных испытаний.

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: РД, г. Дербент, ул. Шеболдаева, 49в

Основание для испытания: Предписание (поручение) ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Дербенте. № 192 от 01.04.2024г

Цель отбора образца: плановый контроль.

Наименование образца: вода питьевая - централизованное водоснабжение.

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца: МБУ «Райсервис» Администрации Муниципального района «Дербентский район».

Объект, где производились измерения: МБУ «Райсервис» Администрации Муниципального района «Дербентский район» (с крана н/с «Даш-булаг» с. Кала).

Фактический адрес объекта: РД, Дербентский район, с. Хазар, ул. Центральная, д.2..

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образцов: помощник санитарного врача по ОГ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РД в г. Дербенте» Гасанова З.С.

НД на метод отбора образца: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб, ГОСТ 31942-2012 Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.

Дата и время отбора образца (ов): 17.04.2024г 10 ч. 00 м.

Дата и время получения образца (ов): 17.04.2024г 15 ч. 40 м.

Дата осуществления лабораторной деятельности: 17.04.2024 г -22.04.2024 г.,

Объем исследований: микробиологические исследования -5 (обобщенные колиформные бактерии, общее микробное число, энтерококки, колифаги, Escherichia coli), санитарно-гигиенические исследования -13 (окисляемость перманганатная, запах, привкус, жёсткость

общая, нитраты, нитриты, аммиак, железо, мутность, цветность, общая минерализация, хлориды, сульфаты).

Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой назначались и оценивались лабораторные исследования:

СанПиН 1.2.4.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Дополнительные сведения:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследованный образец: вода питьевая - централизованное водоснабжение, отобранная 17.04.2024г 10 ч. 00 м. в МБУ «Райсервис» Администрации Муниципального района «Дербентский район» (с крана н/с «Даш-булаг» с. Кала), по адресу: РД, Дербентский район, с. Хазар, ул. Центральная, д.2 по исследованным санитарно-гигиеническим показателям: жёсткость общая **не соответствует требованиям СанПиН 1.2.4.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»**

Экспертиза проведена: врачом по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте» Сеидова М.М


Экспертиза проведена в соответствии с действующими государственными санитарными нормами и правилами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке, согласно действующей области Аккредитации Органа Инспекции.

Врач по общей гигиене

фФБУЗ «ЦГ и Э в РД в г. Дербенте»

(сертификат специалиста № 170530

действителен до 23.11.2024г.)



Сеидова М.М.

Примечание: Экспертное заключение распространяется только на исследованный образец.

Об ответственности за качество и объективность экспертизы по ч.4 ст. 42 Федерального закона от 30.03.199 № 52-ФЗ и дачу заведомо ложного заключения по ст.19.26 Кодекс РФ об административных правонарушениях предупрежден

подпись

Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

Юридический адрес: 367027, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

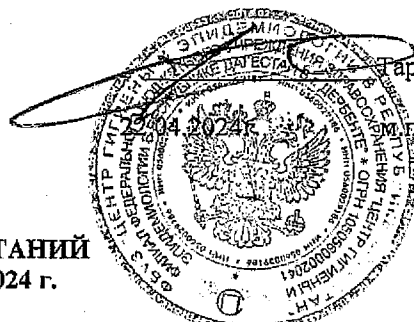
Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач, Руководитель ИЛЦ

Тариев Г.М.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 02636 от 22.04.2024 г.

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение.*

Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г.Дербенте.

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, 49 В*

Дата и время получения образца(ов): *17.04.2024г. 15ч.40мин.*

Даты осуществления лабораторной деятельности: *17.04.2024 – 22.04.2024г.*

Цель отбора: *Плановый контроль.*

Дополнения, отклонения или исключения из метода:

Основание для испытания: *Поручение №192 от 01.04.2024г.*

Особые условия окружающей среды (при необходимости):

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *МБУ «РАЙСЕРВИС» АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» (с крана по ул. Черемухи, 24, п. Мамедкала). 368612, Республика Дагестан, Дербентский район, п. Мамедкала.*

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *МБУ «Райсервис» АМР, РД, Дербентский район, с.Хазар, ул.Центральная, д.2.*

368612, МБУ «Райсервис» Республика Дагестан, Дербентский район.

НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ Р 59024 -20, ГОСТ 31942 -2012*

Дата и время отбора образца(ов): *17.04.2024г. 10ч. 00мин.*

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):

Дата изготовления:

Номер партии:

Тара, упаковка:

Объем партии:

Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.


1. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах.

Код образца (пробы): 026360624


Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 026360624, Рег. №: 02634 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: вода питьевая с.кр. во дворе по ул. Черемухи, 24, п. Мамедкала					
1	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	19	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.3963-23
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ ISO 7899-2-2018
4	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23
5	Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ 31955.1-2013

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог санитарно-бактериологической лаборатории Рамазанова З.Р.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Ф/л ОПРК и ВР фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаджиева А.В.

ПРИМЕЧАНИЕ: ГОСТ ISO 7899.2 – 2018, ГОСТ 31955.1 – 2013г, не включены в утвержденную область аккредитации.

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

Юридический адрес: 367027, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач, Руководитель ИЛЦ

Тариев Г.М.

22.04.2024г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 02633 от 22.04.2024 г.

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г.Дербенте.

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шейболаева, 49 В*

Дата и время получения образца(ов): *17.04.2024г. 15ч.40мин.*

Даты осуществления лабораторной деятельности: *17.04.2024 – 22.04.2024г.*

Цель отбора: *Плановый контроль.*

Дополнения, отклонения или исключения из метода:

Основание для испытания: *Поручение №192 от 01.04.2024г.*

Особые условия окружающей среды (при необходимости):

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *МБУ «РАЙСЕРВИС» АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» (с крана по ул.Ленина,23, с.Геджух), 368612, Республика Дагестан, Дербентский район, с.Геджух.*

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *МБУ «Райсервис» АМР, РД, Дербентский район, с.Хазар, ул.Центральная, д.2.*

368612, МБУ «Райсервис» Республика Дагестан, Дербентский район.

НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ Р 59024 -20, ГОСТ 31942 -2012*

Дата и время отбора образца(ов): *17.04.2024г. 10ч. 00мин.*

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):

Дата изготовления:

Номер партии:

Тара, упаковка:

Объем партии:

Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.


1. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах.

Код образца (пробы): 026330624


Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 026330624, Рег. №: 02633 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: вода питьевая с.кр. во дворе по ул.Ленина, 23с.Геджух					
1	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не допускается	МУК4.2.3963-23
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) 0С	14	КОЕ/см ³	не более 50	МУК4.2.3963-23
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ ISO 7899-2-2018
4	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК4.2.3963-23
5	Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ 31955.1-2013

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог санитарно-бактериологической лаборатории Рамазанова З.Р.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Ф/л ОПРК и ВР фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаджиева А.В.

ПРИМЕЧАНИЕ: ГОСТ ISO 7899.2 – 2018, ГОСТ 31955.1 – 2013г, не включены в утвержденную область аккредитации.

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

Юридический адрес: 367027, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ RA.RU.511161
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач, Руководитель ИЛЦ



Гариев Г.М.

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 02447 от 22.04.2024 г.

Наименование образца испытаний: **Вода питьевая - централизованное водоснабжение.**
Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г.Дербенте.
Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболаева, 49 В*
Дата и время получения образца(ов): *16.04.2024г. 12ч.20мин.*
Даты осуществления лабораторной деятельности: *16.04.2024 – 22.04.2024г.*
Цель отбора: *Плановый контроль.*
Дополнения, отклонения или исключения из метода:
Основание для испытания: *Поручение №192 от 01.04.2024г.*
Особые условия окружающей среды (при необходимости):
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *МБУ «РАЙСЕРВИС» АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» (с крана в с.Араблинское, федер.трасса 958кл). 368612, Республика Дагестан, Дербентский район, с.Араблинское.*
Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *МБУ «Райсервис» АМР, РД, Дербентский район, с.Хазар, ул.Центральная, д.2. 368612, МБУ «Райсервис» Республика Дагестан, Дербентский район.*
НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ Р 59024 -20, ГОСТ 31942 -2012*
Дата и время отбора образца(ов): *16.04.2024г. 11ч. 00мин.*
Ссылка на план и метод отбора образца(ов):
Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):
Дата изготовления:
Номер партии:
Тара, упаковка:
Объем партии:
Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.


1. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах.

Код образца (пробы): 024470624


Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 024470624, Рег. №: 02447 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: с крана, с. Араблинское					
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	19	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.3963-23
2	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ ISO 7899-2-2018
3	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23
4	Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ 31955-2012 (ISO 9308-1:2000)
5	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог санитарно-бактериологической лаборатории Рамазанова З.Р.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Ф/л ОПРК и ВР фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаджиева А.В.

ПРИМЕЧАНИЕ: ГОСТ ISO 7899.2 – 2018, ГОСТ 31955.1 – 2013г, не включены в утвержденную область аккредитации.

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

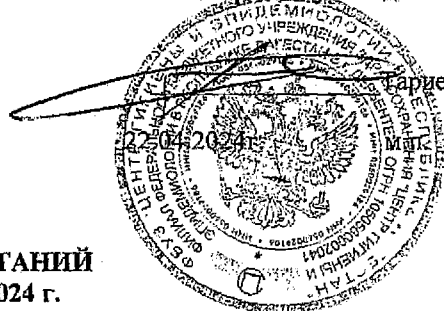
Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

Юридический адрес: 367027, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач, Руководитель ИЛЦ



Гариев Г.М.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 02631 от 22.04.2024 г.

Наименование образца испытаний: **Вода питьевая - централизованное водоснабжение.**

Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г.Дербенте.

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, 49 В*

Дата и время получения образца(ов): *17.04.2024г. 15ч.40мин.*

Даты осуществления лабораторной деятельности: *17.04.2024 – 22.04.2024г.*

Цель отбора: *Плановый контроль.*

Дополнения, отклонения или исключения из метода:

Основание для испытания: *Поручение №192 от 01.04.2024г.*

Особые условия окружающей среды (при необходимости):

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *МБУ «РАЙСЕРВИС» АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» (с крана по ул.Ломоносова,10, с.Геджух), 368612, Республика Дагестан, Дербентский район, с.Геджух.*

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *МБУ «Райсервис» АМР, РД, Дербентский район, с.Хазар, ул.Центральная, д.2.*

368612, МБУ «Райсервис» Республика Дагестан, Дербентский район.

НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ Р 59024 -20, ГОСТ 31942 -2012*

Дата и время отбора образца(ов): *17.04.2024г. 10ч. 00мин.*

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):

Дата изготовления:

Номер партии:

Тара, упаковка:

Объем партии:

Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.

1. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах.

Код образца (пробы): 026310524

Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 026310524, Рег. №: 02631 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: вода питьевая скрана по ул. Ломоносова, 10 с. Геджух					
1.	Запах при 20 °С	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Нитраты (NO ₃ ⁻)	12,20 ± 1,83	мг/л	не более 45	ГОСТ 33045-14 п.9 мет.Д
3	Нитриты (NO ₂ ⁻)	менее 0,003	мг/л	не более 3	ГОСТ 33045-2014 п.6 мет.Б
4	Хлориды (Cl ⁻)	17,00 ± 2,55	мг/л	не более 350 мг/л	ГОСТ 4245-72 п.2
5	Перманганатная окисляемость	0,40 ± 0,08	мг/дм ³	не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Метод Б
6	Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	68,00 ± 6,12	мг/л	не более 500 мг/л	ГОСТ 31940-12 п.4 мет.1
7	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	менее 0,1	мг/л	не более 2	ГОСТ 33045-2014 (п.5 Метод А)
8	Цветность	менее 1	град.	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (Метод Б)
9	Железо (Fe, суммарно)	менее 0,1	мг/л	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 (п.2)
10	Жесткость общая	7,00 ± 1,05	Градус жесткости	не более 7	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
11	Привкус	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
12	Мутность	менее 1	ЕМФ	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
13	Общая минерализация (сухой остаток)	430 ± 43	мг/дм ³	не более 1000	ГОСТ 18164-72
14	Водородный показатель (рН)	7,7 ± 0,2	единицы рН	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 изд. 2018 г.

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Весы Лабораторные ВЛ-220 С	0	к141-031	С-АГ/13-06-2023 /253719934	12.06.2024
2	Спектрофотометр ПЭ-5400 ВИ	0	2058	С-АГ/06-10-2023/284716623	05.10.2024
3	Анализатор жидкости "Эксперт-001-3"	0	11259	ОС.С.31.002.А №75735	10.12.2024


Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О. Начальник санитарно-гигиенической лаборатории Абуева З.М.; Биолог санитарно-гигиенической лаборатории Магомедова М.Г.	Подпись
Ф.И.О. начальника лаборатории	Подпись


Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 026310624, Рег. №: 02631 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: вода питьевая скрана по ул. Ломоносова, 10 с. Геджух					
1	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	36	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.3963-23
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ ISO 7899-2-2018
4	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23
5	Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ 31955.1-2013

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог санитарно-бактериологической лаборатории Рамазанова З.Р.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Ф/л ОПРК и ВР фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаджиева А.В.

ПРИМЕЧАНИЕ: ГОСТ ISO 7899.2 – 2018, ГОСТ 31955.1 – 2013г, не включены в утвержденную область аккредитации.

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

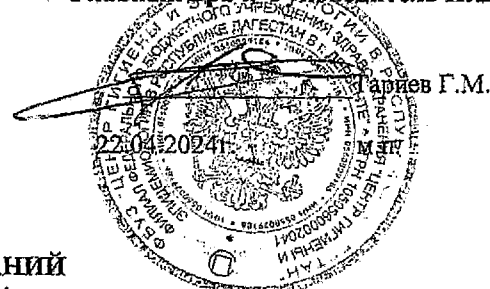
Юридический адрес: 367027, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:

№ RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач - Руководитель ИЛЦ



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 02624 от 22.04.2024 г.

Наименование образца испытаний: **Вода питьевая - централизованное водоснабжение.**

Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г.Дербенте.

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шейболаева, 49 В*

Дата и время получения образца(ов): *17.04.2024г. 15ч.40мин.*

Даты осуществления лабораторной деятельности: *17.04.2024 – 22.04.2024г.*

Цель отбора: *Плановый контроль.*

Дополнения, отклонения или исключения из метода:

Основание для испытания: *Поручение №192 от 01.04.2024г.*

Особые условия окружающей среды (при необходимости):

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *МБУ «РАЙСЕРВИС» АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» (с.крана по ул.Курбанова,18,с.Джсемикент). 368612, Республика Дагестан, Дербентский район, с.Джсемикент.*

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *МБУ «Райсервис» АМР, РД, Дербентский район, с.Хазар, ул.Центральная, д.2.*

368612, МБУ «Райсервис» Республика Дагестан, Дербентский район.

НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ Р 59024 -20, ГОСТ 31942 -2012*

Дата и время отбора образца(ов): *17.04.2024г. 10ч. 00мин.*

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):

Дата изготовления:

Номер партии:

Тара, упаковка:

Объем партии:

Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.

1. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах.

Код образца (пробы): 026240524


Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 026240524, Рег. №: 02624 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: вода питьевая с крана по ул. Курбанова, 18, с. Джемикент					
1	Запах при 20 °С	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Нитраты (NO ₃ ⁻)	7,4 ± 1,1	мг/л	не более 45	ГОСТ 33045-14 п.9 мет.Д
3	Нитриты (NO ₂ ⁻)	0,003	мг/л	не более 3	ГОСТ 33045-2014 п.6 мет.Б
4	Хлориды (Cl ⁻)	49,5 ± 7,4	мг/л	не более 350 мг/л	ГОСТ 4245-72 п.2
5	Перманганатная окисляемость	0,6 ± 0,1	мг/дм ³	не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Метод Б
6	Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	84,0 ± 7,5	мг/л	не более 500 мг/л	ГОСТ 31940-12 п.4 мет.1
7	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	менее 0,1	мг/л	не более 2	ГОСТ 33045-2014 (п.5 Метод А)
8	Цветность	менее 1	град.	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (Метод Б)
9	Железо (Fe, суммарно)	менее 0,1	мг/л	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 (п.2)
10	Жесткость общая	7 ± 1	Градус жесткости	не более 7	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
11	Привкус	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
12	Мутность	менее 1	ЕМФ	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
13	Общая минерализация (сухой остаток)	927,0 ± 1,1	мг/дм ³	не более 1000	ГОСТ 18164-72
14	Водородный показатель (рН)	7,4 ± 0,2	единицы рН	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 изд. 2018 г.

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Весы Лабораторные ВЛ-220 С	0	к141-031	С-АГ/13-06-2023 /253719934	12.06.2024
2	Спектрофотометр ПЭ-5400 ВИ	0	2058	С-АГ/06-10-2023/284716623	05.10.2024
3	Анализатор жидкости "Эксперт-001-3"	0	11259	ОС.С.31.002.А №75735	10.12.2024

Исследования проводили:


Должность, Ф.И.О.	Подпись
Начальник санитарно-гигиенической лаборатории Абуева З.М.; Биолог санитарно-гигиенической лаборатории Магомедова М.Г.	
Ф.И.О. начальника лаборатории	Подпись

Код образца (пробы): 026240624


Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 026240624, Рег. №: 02624 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: вода питьевая скрана по ул. Курбанова, 18, с. Джемикент					
1	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	22	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.3963-23
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ ISO 7899-2-2018
4	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23
5	Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ 31955.1-2013

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог санитарно-бактериологической лаборатории Рамазанова З.Р.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Ф/л ОПРК и ВР фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаджиева А.В.

ПРИМЕЧАНИЕ: ГОСТ ISO 7899.2 – 2018, ГОСТ 31955.1 – 2013г, не включены в утвержденную область аккредитации.

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

Юридический адрес: 367027, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ RA.RU.511161
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 02629 от 22.04.2024 г.

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение.*
Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г.Дербенте.
Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, 49 В*
Дата и время получения образца(ов): *17.04.2024г. 15ч.40мин.*
Даты осуществления лабораторной деятельности: *17.04.2024 – 22.04.2024г.*
Цель отбора: *Плановый контроль.*
Дополнения, отклонения или исключения из метода:
Основание для испытания: *Поручение №192 от 01.04.2024г.*
Особые условия окружающей среды (при необходимости):
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *МБУ «РАЙСЕРВИС» АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» (с крана по ул. Чапаева, 33 с.Геджух), 368612, Республика Дагестан, Дербентский район, с.Геджух.*
Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *МБУ «Райсервис» АМР, РД, Дербентский район, с.Хазар, ул.Центральная, д.2.*
368612, МБУ «Райсервис» Республика Дагестан, Дербентский район.
НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ Р 59024 -20, ГОСТ 31942 -2012*
Дата и время отбора образца(ов): *17.04.2024г. 10ч. 00мин.*
Ссылка на план и метод отбора образца(ов):
Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):
Дата изготовления:
Номер партии:
Тара, упаковка:
Объем партии:
Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.
1. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах.

Код образца (пробы): 026290524

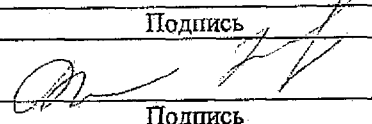
Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 026290524, Рег. №: 02629 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: вода питьевая с.крана по ул. Чапаева, 33 с.Геджух					
1	Запах при 20 °С	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Нитраты (NO ₃ ⁻)	22 ± 3,3	мг/л	не более 45	ГОСТ 33045-14 п.9 мет.Д
3	Нитриты (NO ₂ ⁻)	менее 0,003	мг/л	не более 3	ГОСТ 33045-2014 п.6 мет.Б
4	Хлориды (Cl ⁻)	69,3 ± 10,3	мг/л	не более 350 мг/л	ГОСТ 4245-72 п.2
5	Перманганатная окисляемость	0,5 ± 0,1	мг/дм ³	не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Метод Б
6	Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	68,0 ± 6,1	мг/л	не более 500 мг/л	ГОСТ 31940-12 п.4 мет.1
7	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	менее 0,1	мг/л	не более 2	ГОСТ 33045-2014 (п.5 Метод А)
8	Цветность	менее 1	град.	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (Метод Б)
9	Железо (Fe, суммарно)	менее 0,1	мг/л	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 (п.2)
10	Жесткость общая	7 ± 1	Градус жесткости	не более 7	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
11	Привкус	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
12	Мутность	менее 1	ЕМФ	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
13	Общая минерализация (сухой остаток)	445,0 ± 44,5	мг/дм ³	не более 1000	ГОСТ 18164-72
14	Водородный показатель (рН)	7,6 ± 0,2	единицы рН	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 изд. 2018 г.

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Весы Лабораторные ВЛ-220 С	0	к141-031	С-АГ/13-06-2023 /253719934	12.06.2024
2	Спектрофотометр ПЭ-5400 ВИ	0	2058	С-АГ/06-10-2023/284716623	05.10.2024
3	Анализатор жидкости "Эксперт-001-3"	0	11259	ОС.С.31.002.А №75735	10.12.2024

Исследования проводили:


Должность, Ф.И.О.	Подпись
Начальник санитарно-гигиенической лаборатории Абуева З.М.;	
Биолог санитарно-гигиенической лаборатории Магомедова М.Г.	
Ф.И.О. начальника лаборатории	Подпись

Код образца (пробы): 026290624


Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 026290624, Рег. №: 02629 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: вода питьевая с крана по ул. Чапьева, 33 с. Геджух					
1	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	22	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.3963-23
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ ISO 7899-2-2018
4	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23
5	Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ 31955.1-2013

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог санитарно-бактериологической лаборатории Рамазанова З.Р.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Ф/л ОПРК и ВР фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаджиева А.В.

ПРИМЕЧАНИЕ: ГОСТ ISO 7899.2 – 2018, ГОСТ 31955.1 – 2013г, не включены в утвержденную область аккредитации.

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

Юридический адрес: 367027, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ RA.RU.511161
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач, Руководитель ИЛЦ



Тариев Г.М.

п.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 02642 от 22.04.2024 г.

Наименование образца испытаний: **Вода питьевая - централизованное водоснабжение.**
Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г.Дербенте.
Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шейбодаева, 49 В*
Дата и время получения образца(ов): *17.04.2024г. 15ч.40мин.*
Даты осуществления лабораторной деятельности: *17.04.2024 – 22.04.2024г.*
Цель отбора: *Плановый контроль.*
Дополнения, отклонения или исключения из метода:
Основание для испытания: *Поручение №192 от 01.04.2024г.*
Особые условия окружающей среды (при необходимости):
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *МБУ «РАЙСЕРВИС» АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» (с крана во дворе, по ул. Мира, 5, с. Сабнова), 368612, Республика Дагестан, Дербентский район, с. Сабнова.*
Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *МБУ «Райсервис» АМР, РД, Дербентский район, с.Хазар, ул.Центральная, д.2.*
368612, МБУ «Райсервис» Республика Дагестан, Дербентский район.
НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ Р 59024 -20, ГОСТ 31942 -2012*
Дата и время отбора образца(ов): *17.04.2024г. 10ч. 00мин.*
Ссылка на план и метод отбора образца(ов):
Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):
Дата изготовления:
Номер партии:
Тара, упаковка:
Объем партии:
Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.

1. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах.

Код образца (пробы): 026420524


Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 026420524, Рег. №: 02642 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: вода питьевая с.крана, во дворе по ул.Мира, 5 с.Сабнова					
1	Запах при 20 °С	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Нитраты (NO ₃ ⁻)	2,4 ± 0,3	мг/л	не более 45	ГОСТ 33045-14 п.9 мет.Д
3	Нитриты (NO ₂ ⁻)	менее 0,003	мг/л	не более 3	ГОСТ 33045-2014 п.6 мет.Б
4	Хлориды (Cl ⁻)	23,7 ± 3,5	мг/л	не более 350 мг/л	ГОСТ 4245-72 п.2
5	Перманганатная окисляемость	0,38 ± 0,07	мг/дм ³	не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Метод Б
6	Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	70,0 ± 6,3	мг/л	не более 500 мг/л	ГОСТ 31940-12 п.4 мет.1
7	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	менее 0,1	мг/л	не более 2	ГОСТ 33045-2014 (п.5 Метод А)
8	Цветность	менее 1	град.	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (Метод Б)
9	Железо (Fe, суммарно)	менее 0,1	мг/л	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 (п.2)
10	Жесткость общая	6,3 ± 0,9	Градус жесткости	не более 7	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
11	Привкус	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
12	Мутность	менее 1	ЕМФ	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
13	Общая минерализация (сухой остаток)	390 ± 39	мг/дм ³	не более 1000	ГОСТ 18164-72
14	Водородный показатель (рН)	8,0 ± 0,2	единицы рН	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 изд. 2018 г.

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Весы Лабораторные ВЛ-220 С	0	к141-031	С-АГ/13-06-2023 /253719934	12.06.2024
2	Спектрофотометр ПЭ-5400 ВИ	0	2058	С-АГ/06-10-2023/284716623	05.10.2024
3	Анализатор жидкости "Эксперт-001-3"	0	11259	ОС.С.31.002.А №75735	10.12.2024

Исследования проводили:


Должность, Ф.И.О.	Подпись
Начальник санитарно-гигиенической лаборатории Абуева З.М.;	
Биолог санитарно-гигиенической лаборатории Магомедова М.Г.	
Ф.И.О. начальника лаборатории	Подпись

Код образца (пробы): 026420624


Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 026420624, Рег. №: 02642 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: вода питьевая с крана, во дворе по ул. Мира, 5 с. Сабнова					
1	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	11	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.3963-23
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ ISO 7899-2-2018
4	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.3963-23
5	Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ 31955.1-2013

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог санитарно-бактериологической лаборатории Рамазанова З.Р.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Ф/л ОПРК и ВР фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г. Дербенте» Гаджиева А.В.

ПРИМЕЧАНИЕ: ГОСТ ISO 7899.2 – 2018, ГОСТ 31955.1 – 2013г, не включены в утвержденную область аккредитации.

Конец протокола.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте»
368600, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, 49-в, тел/факс (8-87240-2-81-94),
электр. почта: fguz-derbent@yandex.ru

Номер записи в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.710033

Утверждаю
Зам. технического директора ОИ-
Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Дагестан в г. Дербенте»

Гариев Р.М.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
к протоколу лабораторных испытаний



№ 18-291-П-2024

Протокол испытаний: № 02446 от 22.04.2024г.

Испытания проведены: Испытательным Лабораторным Центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РД в г. Дербенте» с использованием действующих НД на методы исследований. Номер записи в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.511161, дата внесения в реестр 28.02.2017г. ИЛЦ компетентен выполнять испытания по показателям, указанным в протоколе лабораторных испытаний.

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: РД, г. Дербент, ул. Шеболдаева, 49в

Основание для испытания: Предписание (поручение) ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Дербенте. № 192 от 01.04.2024г

Цель отбора образца: плановый контроль.

Наименование образца: вода питьевая - централизованное водоснабжение.

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца: МБУ «Райсервис» Администрации Муниципального района «Дербентский район».

Объект, где производились измерения: МБУ «Райсервис» Администрации Муниципального района «Дербентский район» (с крана во дворе МБОУ «СОШ №1 с Куллар»).

Фактический адрес объекта: РД, Дербентский район, с. Хазар, ул. Центральная, д.2..

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образцов: помощник санитарного врача по ОГ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РД в г. Дербенте» Гасанова З.С.

НД на метод отбора образца: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб, ГОСТ 31942-2012 Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.

Дата и время отбора образца (ов): 16.04.2024г 11 ч. 00 м.

Дата и время получения образца (ов): 16.04.2024г 12 ч. 20 м.

Дата осуществления лабораторной деятельности: 16.04.2024 г -22.04.2024 г.,

Объем исследований: микробиологические исследования -5 (обобщенные колиформные бактерии, общее микробное число, энтерококки, колифаги, Escherichia coli), санитарно-гигиенические исследования -13 (окисляемость перманганатная, запах, привкус, жёсткость

общая, нитраты, нитриты, аммиак, железо, мутность, цветность, общая минерализация, хлориды, сульфаты).

Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой назначались и оценивались лабораторные исследования:

СанПиН 1.2.4.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Дополнительные сведения:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследованный образец: вода питьевая - централизованное водоснабжение, отобранная 16.04.2024г 11 ч. 00 м. в МБУ «Райсервис» Администрации Муниципального района «Дербентский район» (с крана во дворе МБОУ «СОШ №1 с Куллар»), по адресу: РД, Дербентский район, с. Хазар, ул. Центральная, д.2 по исследованным санитарно-гигиеническим показателям: жёсткость общая **не соответствует требованиям СанПиН 1.2.4.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»**

Экспертиза проведена: врачом по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте» Сеидова М.М

Экспертиза проведена в соответствии с действующими государственными санитарными нормами и правилами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке, согласно действующей области Аккредитации Органа Инспекции.

Врач по общей гигиене

фФБУЗ «ЦГ и Э в РД в г. Дербенте»

(сертификат специалиста № 170530

действителен до 23.11.2024г.)

 Сеидова М.М.

Примечание: Экспертное заключение распространяется только на исследованный образец.

Об ответственности за качество и объективность экспертизы по ч.4 ст. 42 Федерального закона от 30.03.199 № 52-ФЗ и дачу заведомо ложного заключения по ст.19.26 Кодекс РФ об административных правонарушениях предупрежден

_____ 
подпись

Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

Юридический адрес: 367027, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ RA.RU.511161
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач, Руководитель ИЛЦ


22.04.2024г.
Гариев Г.М.


ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 02628 от 22.04.2024 г.

Наименование образца испытаний: **Вода питьевая - централизованное водоснабжение**
Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г.Дербенте.
Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, 49 В*
Дата и время получения образца(ов): *17.04.2024г. 15ч.40мин.*
Даты осуществления лабораторной деятельности: *17.04.2024 – 22.04.2024г.*
Цель отбора: *Плановый контроль.*
Дополнения, отклонения или исключения из метода:
Основание для испытания: *Поручение №192 от 01.04.2024г.*
Особые условия окружающей среды (при необходимости):
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *МБУ «РАЙСЕРВИС» АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» (с крана источника Гимейдинский с.Геджух), 368612, Республика Дагестан, Дербентский район, с.Геджух.*
Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *МБУ «Райсервис» АМР, РД, Дербентский район, с.Хазар, ул.Центральная, д.2.*
368612, МБУ «Райсервис» Республика Дагестан, Дербентский район.
НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ Р 59024 -20, ГОСТ 31942 -2012*
Дата и время отбора образца(ов): *17.04.2024г. 10ч. 00мин.*
Ссылка на план и метод отбора образца(ов):
Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):
Дата изготовления:
Номер партии:
Тара, упаковка:
Объем партии:
Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.


1. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах.

Код образца (пробы): 026280624


Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 026280624, Рег. №: 02628 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: вода питьевая с.кр. источника: Гимейдинский, с.Геджух					
1	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не допускается	МУК4.2.3963-23
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37+1,0) ОС	38	КОЕ/см ³	не более 50	МУК4.2.3963-23
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ ISO 7899-2-2018
4	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК4.2.3963-23
5	Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	ГОСТ 31955.1-2013

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог санитарно-бактериологической лаборатории Рамазанова З.Р.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Ф/л ОПРК и ВР фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» Гаджиева А.В.

ПРИМЕЧАНИЕ: ГОСТ ISO 7899.2 – 2018, ГОСТ 31955.1 – 2013г, не включены в утвержденную область аккредитации.

Конец протокола.